
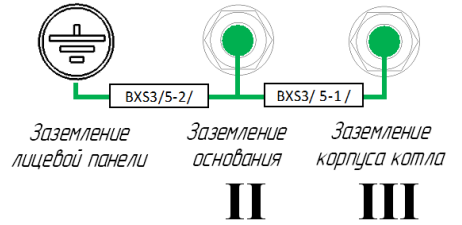
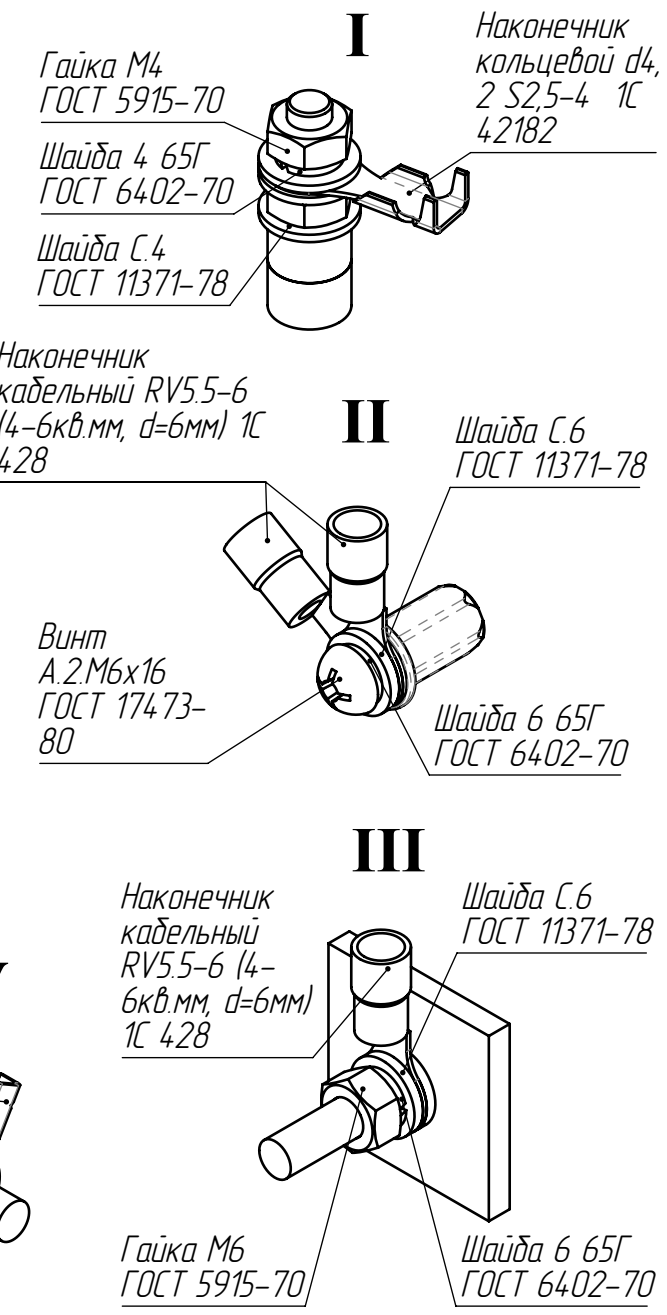


Версия: 7

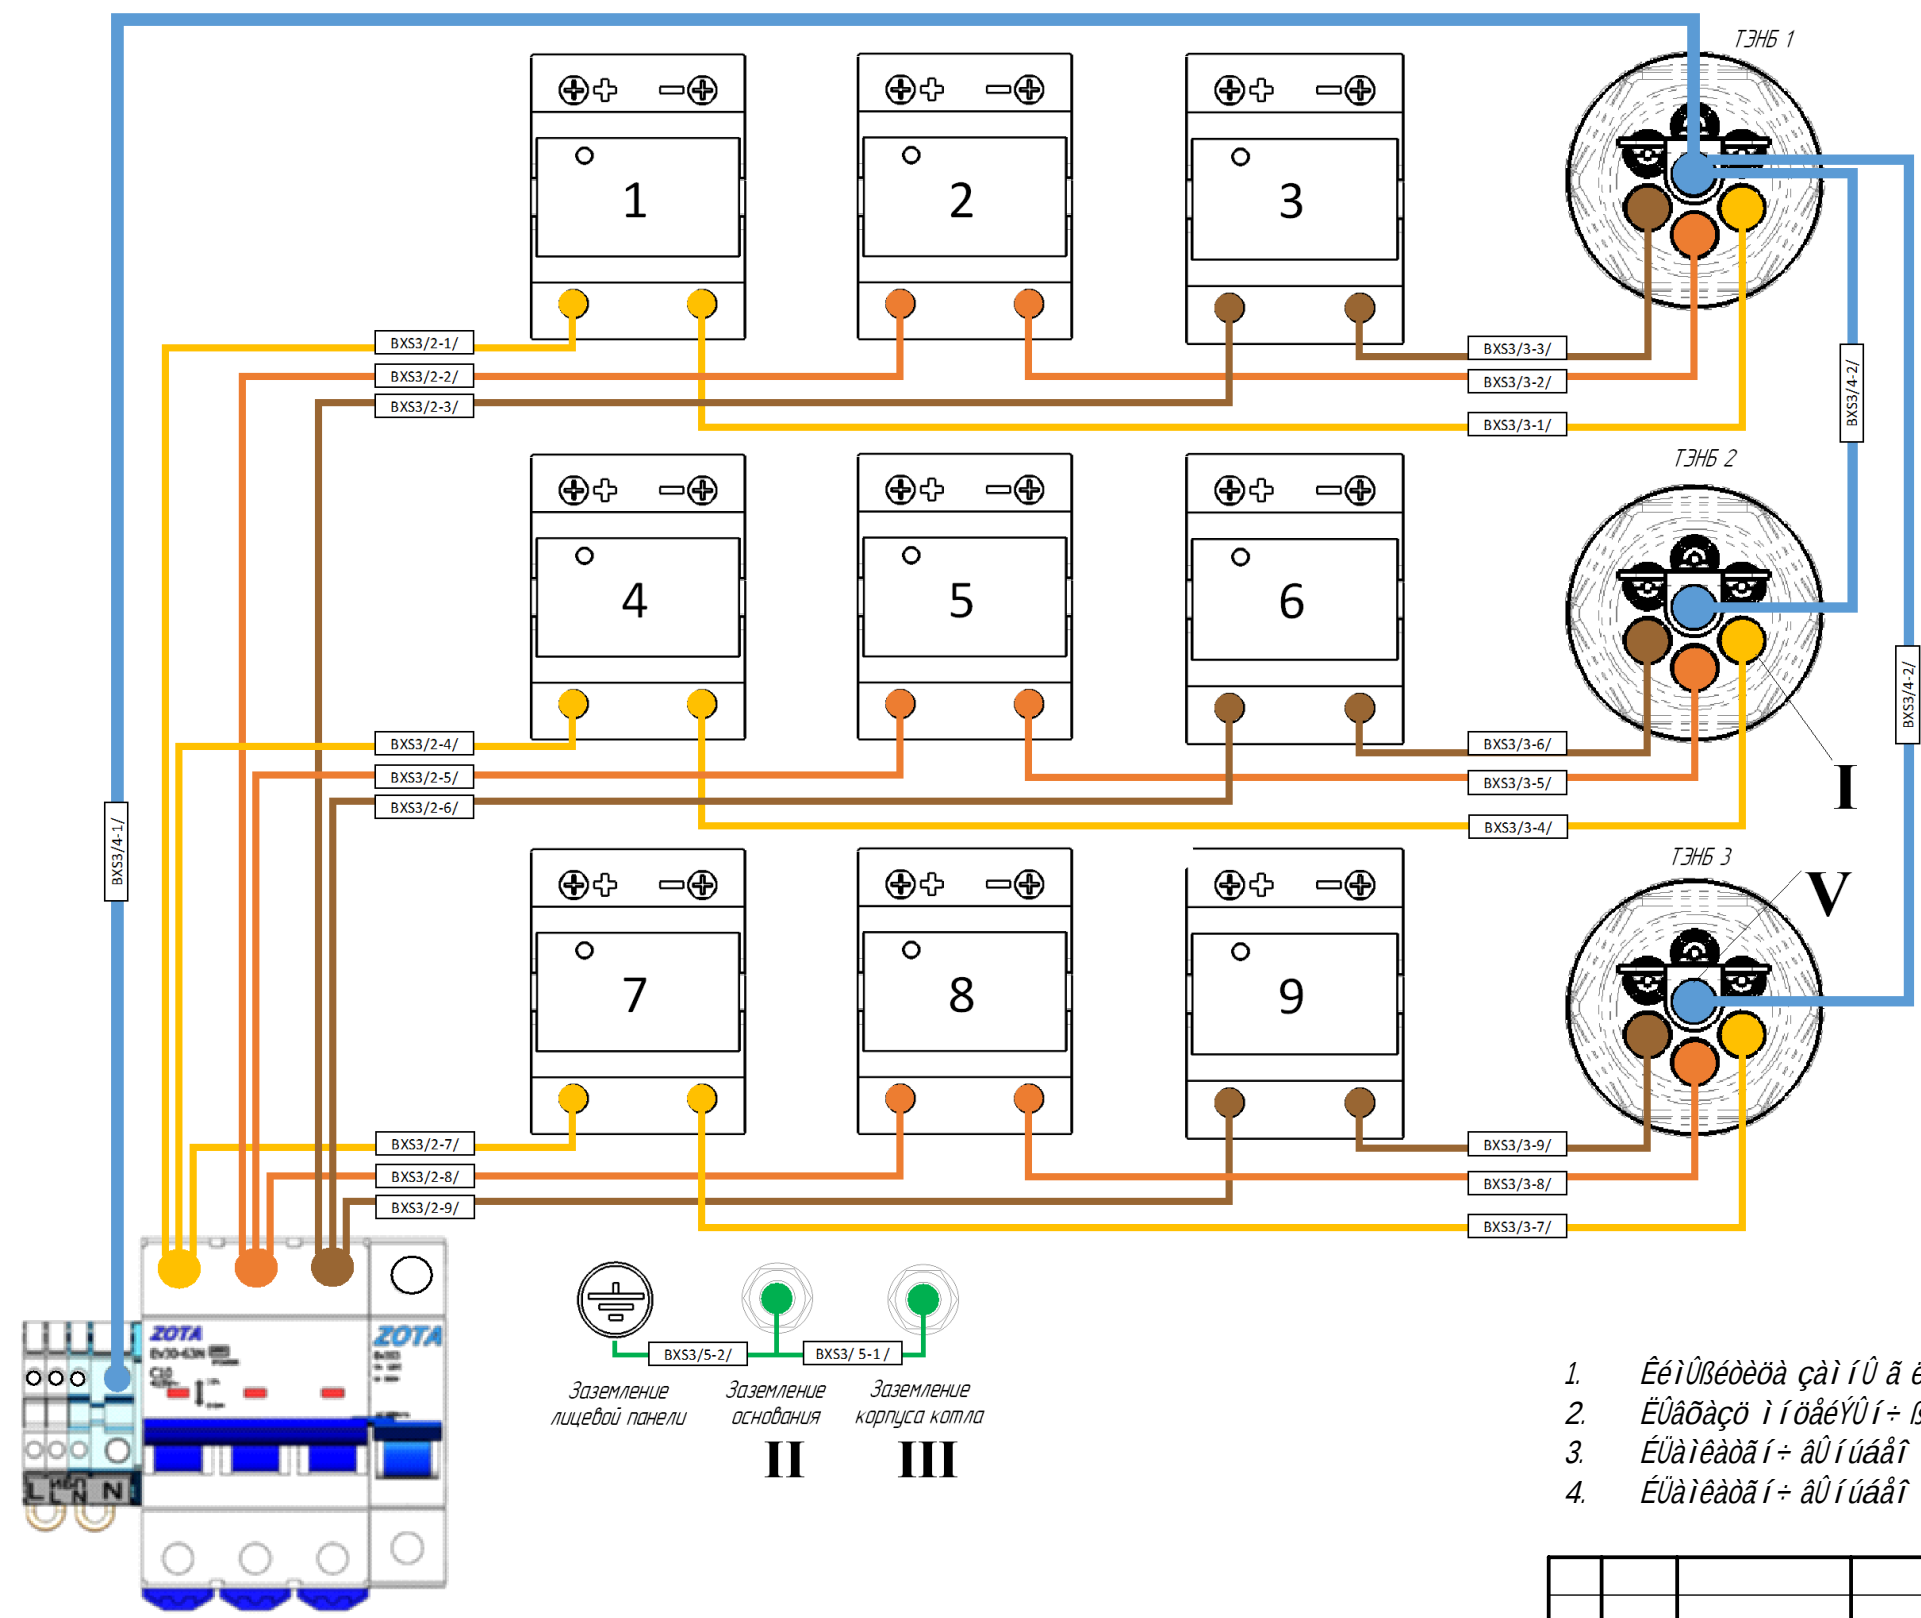

- ΕείϋΒεοδèòà çàì í Ũ ã èàâ=ŨŨ êéß ΒŨ ίòää èàèàρàèàŸŨ êéâ. IV Βεχάèò Ũò ί÷ é ίòääèò é ί àèŨìää.
- ΕŨâðàçò ί ίòääéŸŨ ÷ Βé ρàρâéρé ðàρðâŨ.
- ΕŨàìèàðä ί÷ àŨ ίúääî Ÿâè ίéŸðð ίèàßâèàèää II, III, V Ÿ çàì í à ãèî ίúðâç çéçàè ίέç 2,5+0,5 È*ç.
- ΕŨàìèàðä ί÷ àŨ ίúääî Ÿâè ίéŸðð ίèàßâèàèää I Ÿ çàì í à ãèî ίúðâç çéçàè ίέç 1,8+0,2 È*ç.


Таблица условных цветов жгутов и проводов на схеме		
Обозначение	Наименование	Цвет
BXS ИЗ 0.1.0	Жгут №1 (Управление)	Голубой, розовый
BXS ИЗ 0.2.0	Жгут №2 (Фазный)	Желтый, оранжевый, коричневый
BXS ИЗ 0.3.0	Жгут №3 (Силовой)	Голубой
BXS ИЗ 0.4.0	Жгут №4 (Нейтраль)	Голубой
BXS ИЗ 0.5.0	Жгут №5 (Заземление)	Зеленый

					МКХ Plus ИЗ 0.0.034								
					Миникотельная МКХ Plus ИЗ Схема электрическая соединений				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									Б/М
Разраб.		Кравченко											
Пров.		Панькив											
Т. контр.									Лист 1		Листов 4		
									ООО ТПК "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"				
Н. контр.													
Утв.		Панькив											



Версия: 7

Подключить с фазным проводом, идущим от автомата


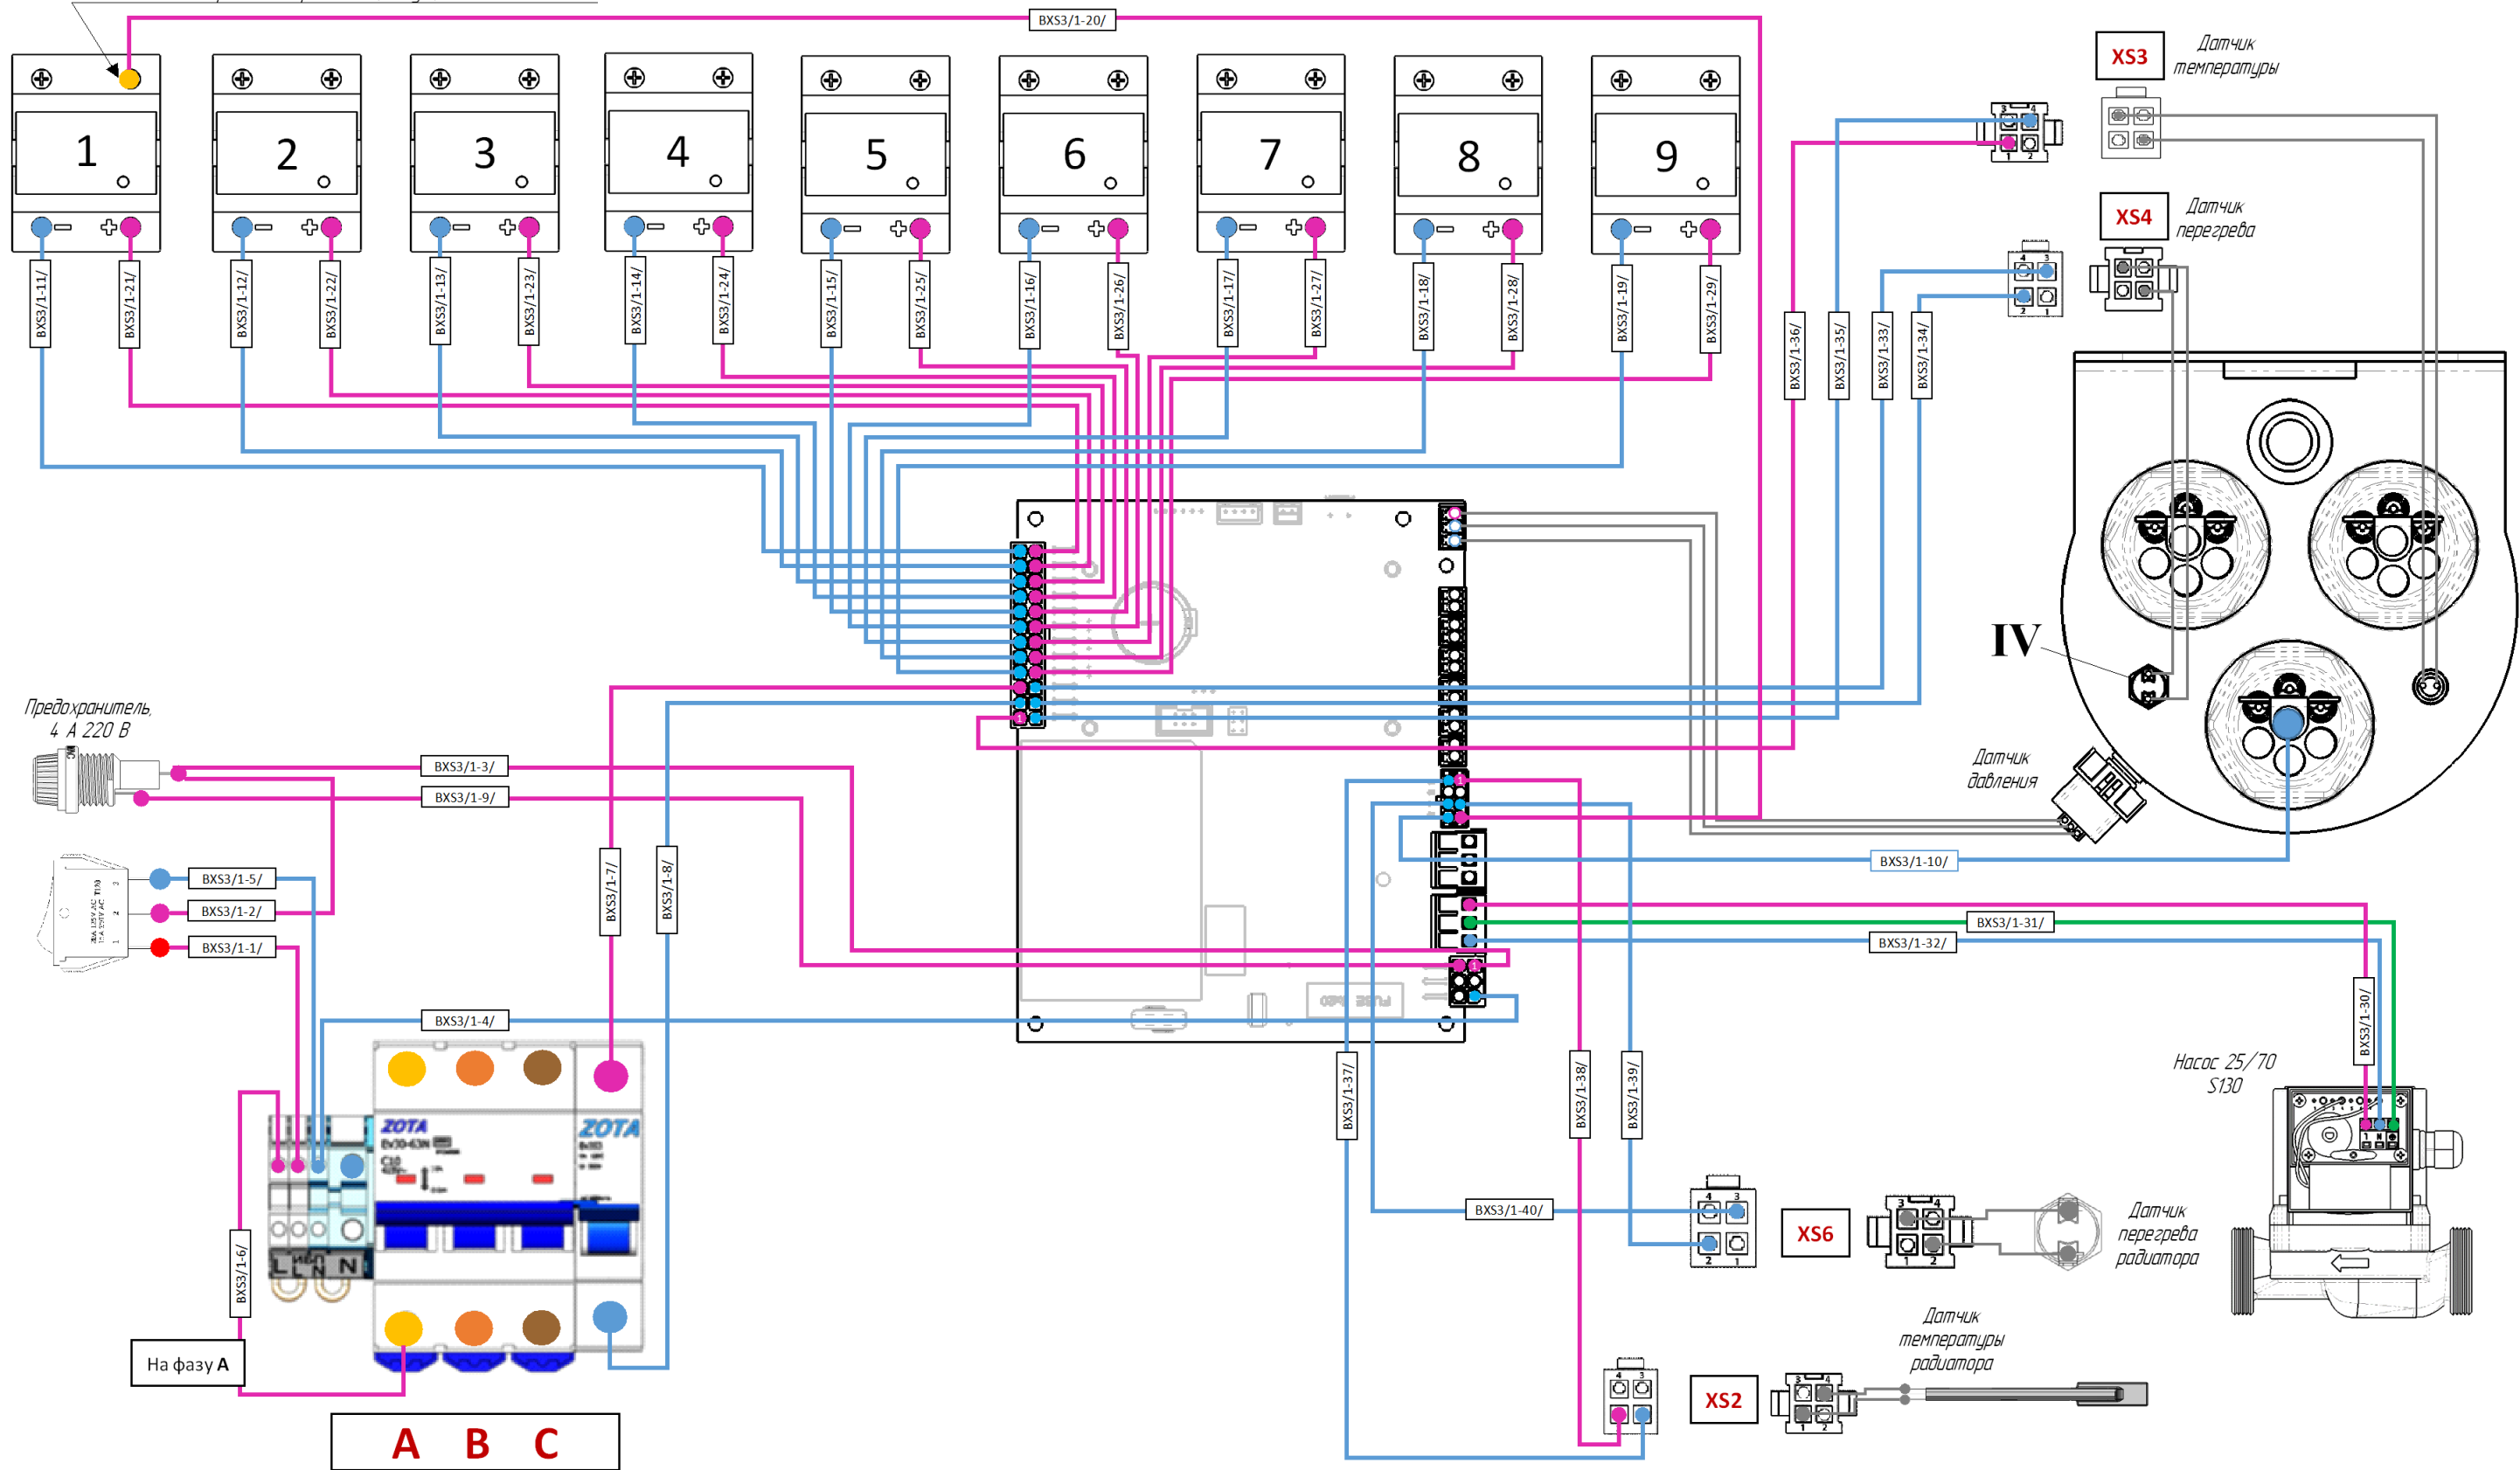


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

@

Версия: 7

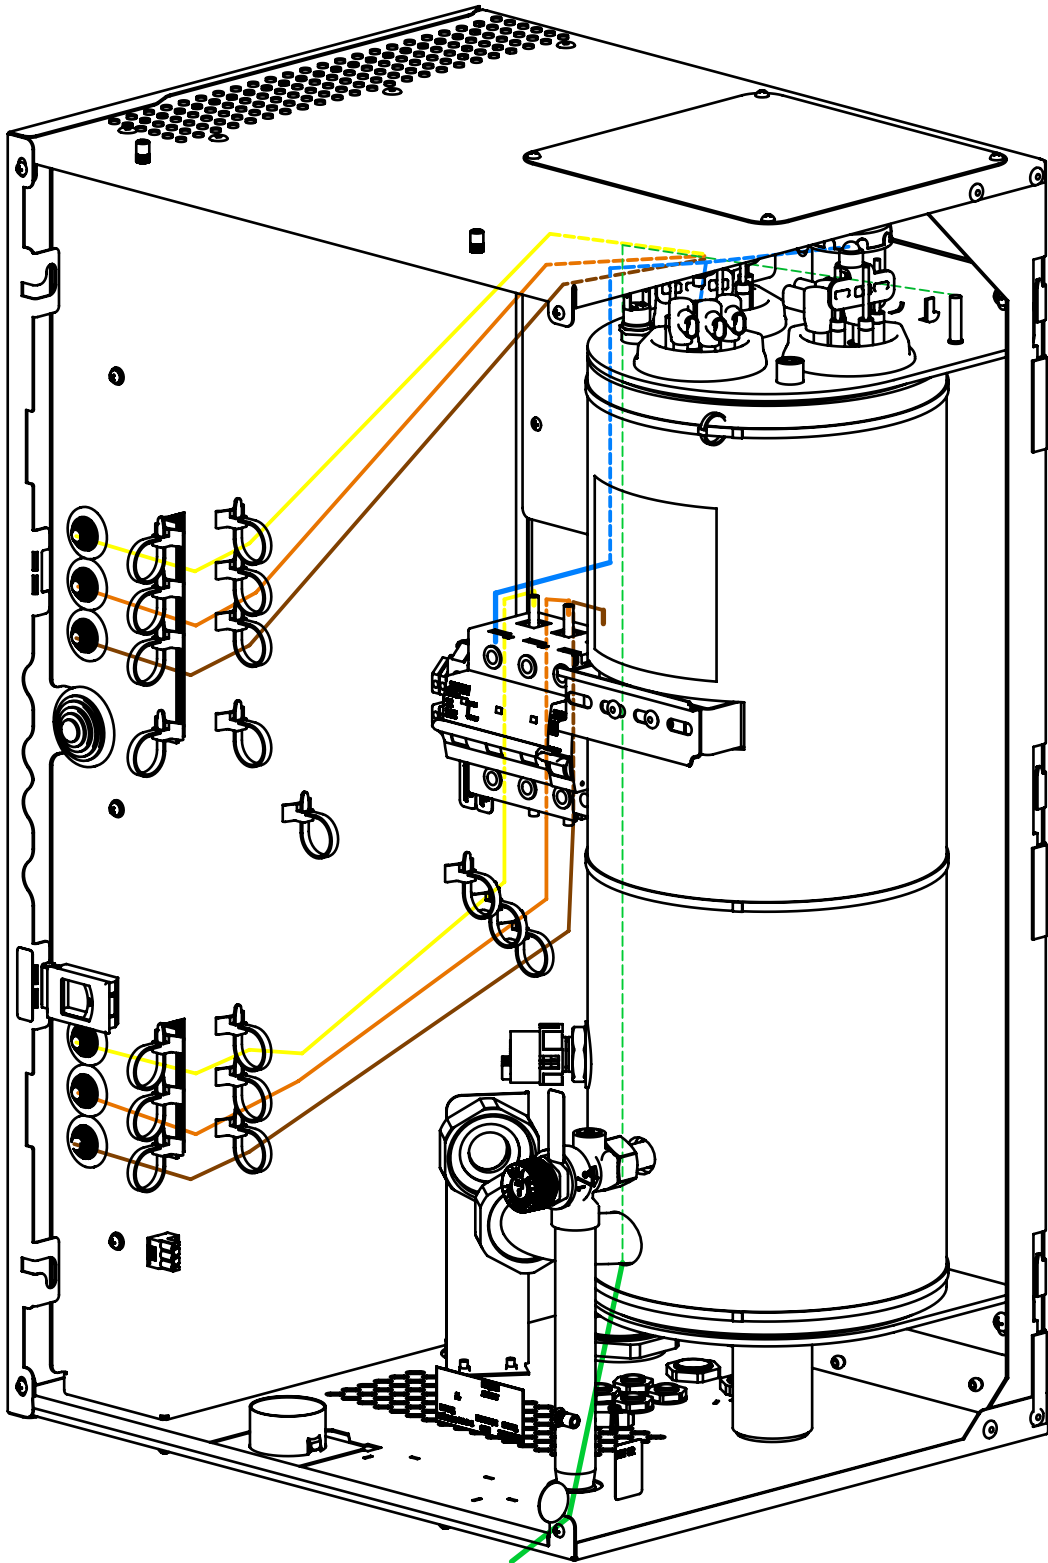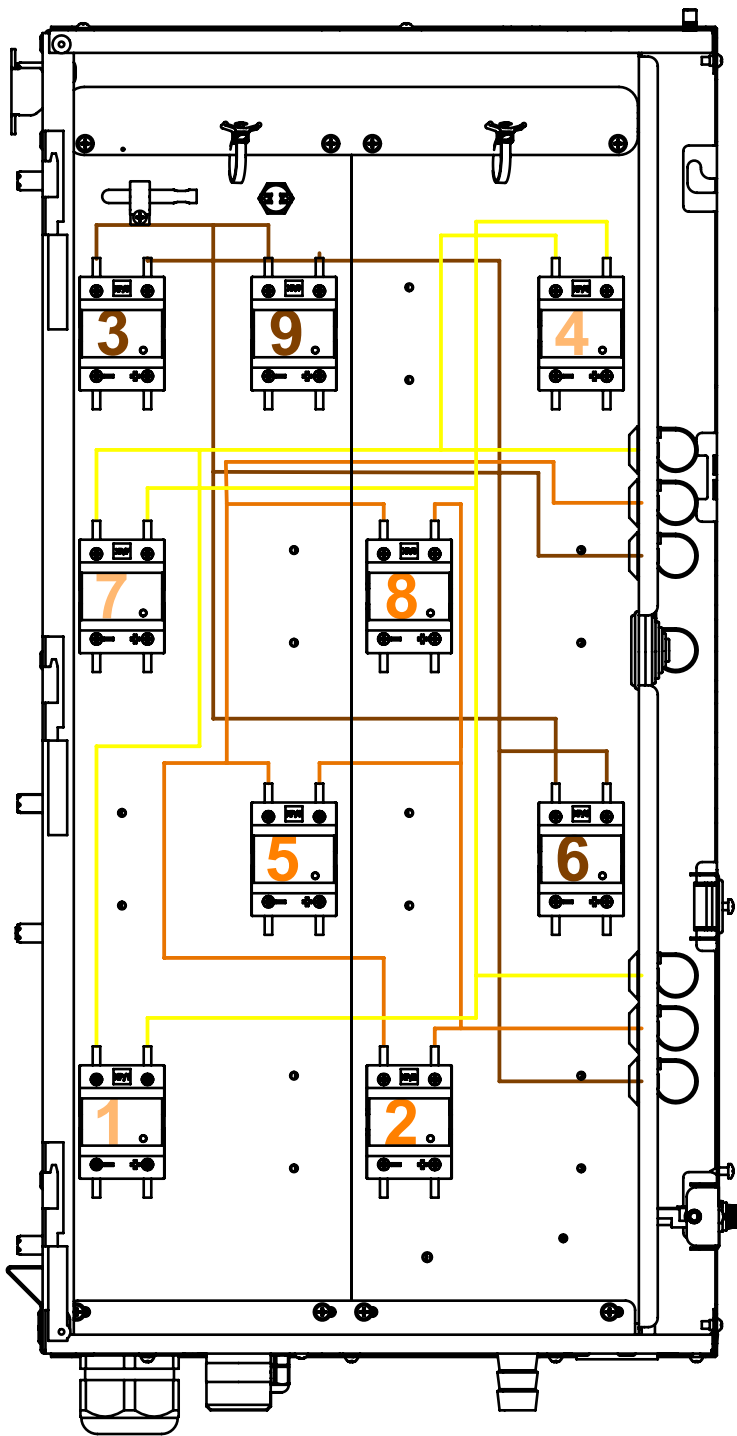

Местонахождение: C:\PDM_View\РДМ\Проекты\Серийные изделия\4. Электрические котлы\МК-Х+ \КД Изделия \

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Наименование	Условный цвет жгута на схеме прокладки проводов
Жгут управления	Фиолетовый
Жгут фазный	Желтый, Оранжевый, Коричневый
Жгут силовой	
Жгут нейтральный	
Жгут заземления	Зеленый

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МКХ Plus И3 0.0.034				Лист
				3

@

Версия: 7

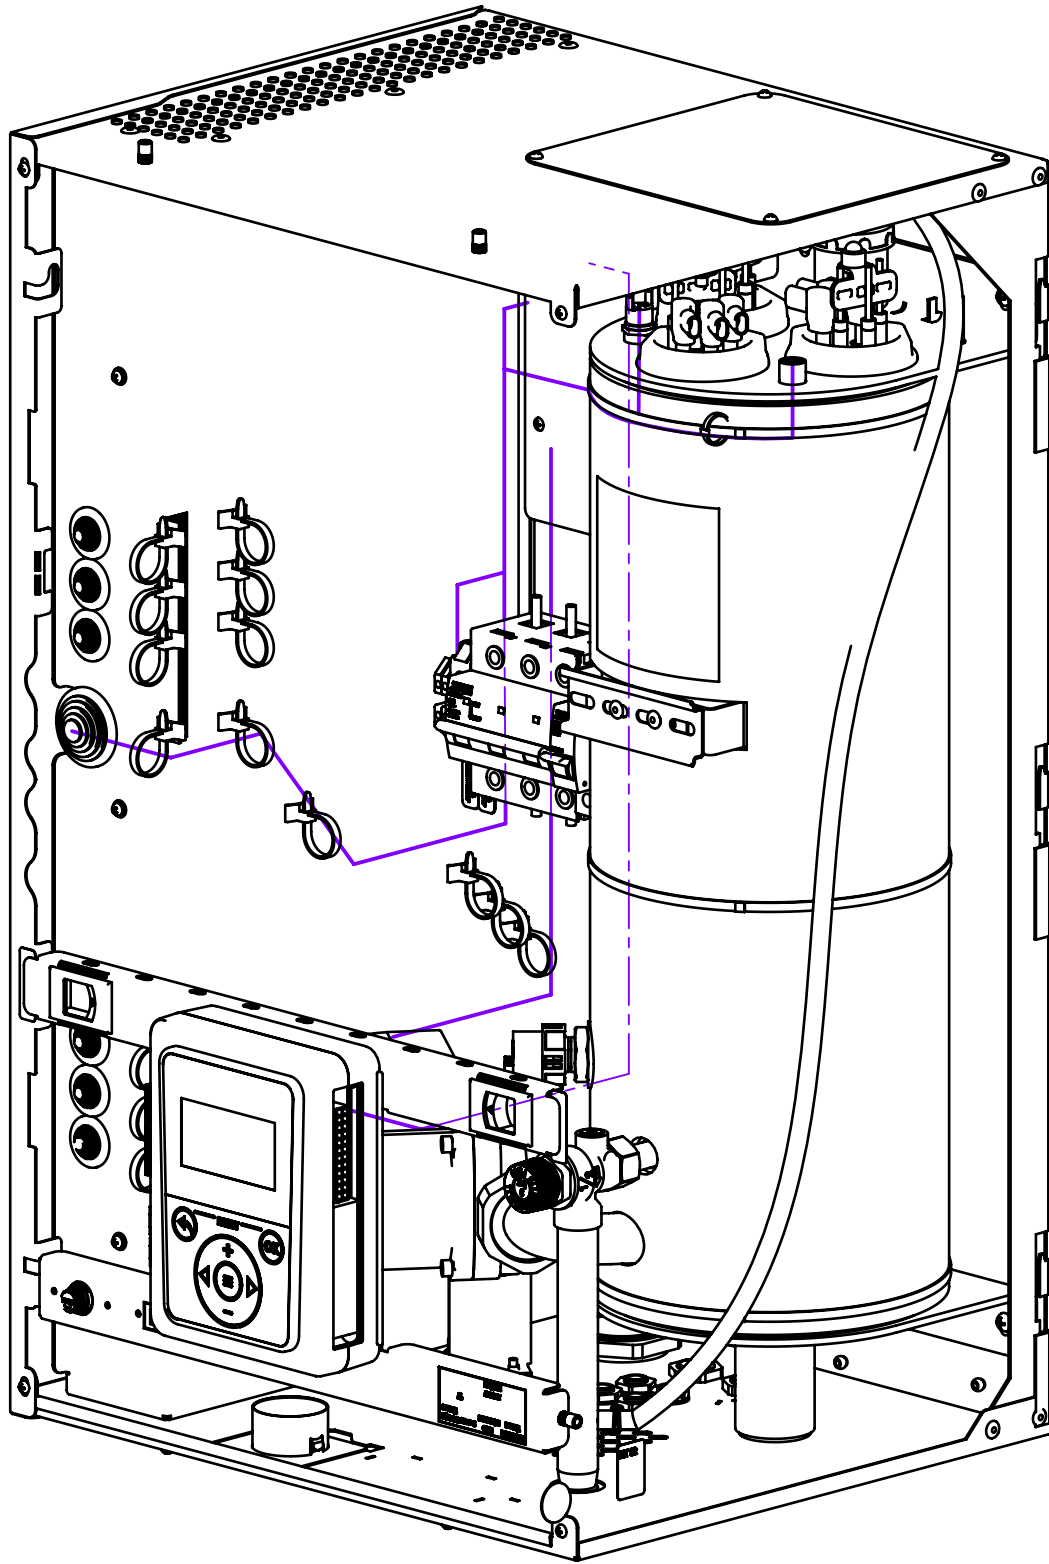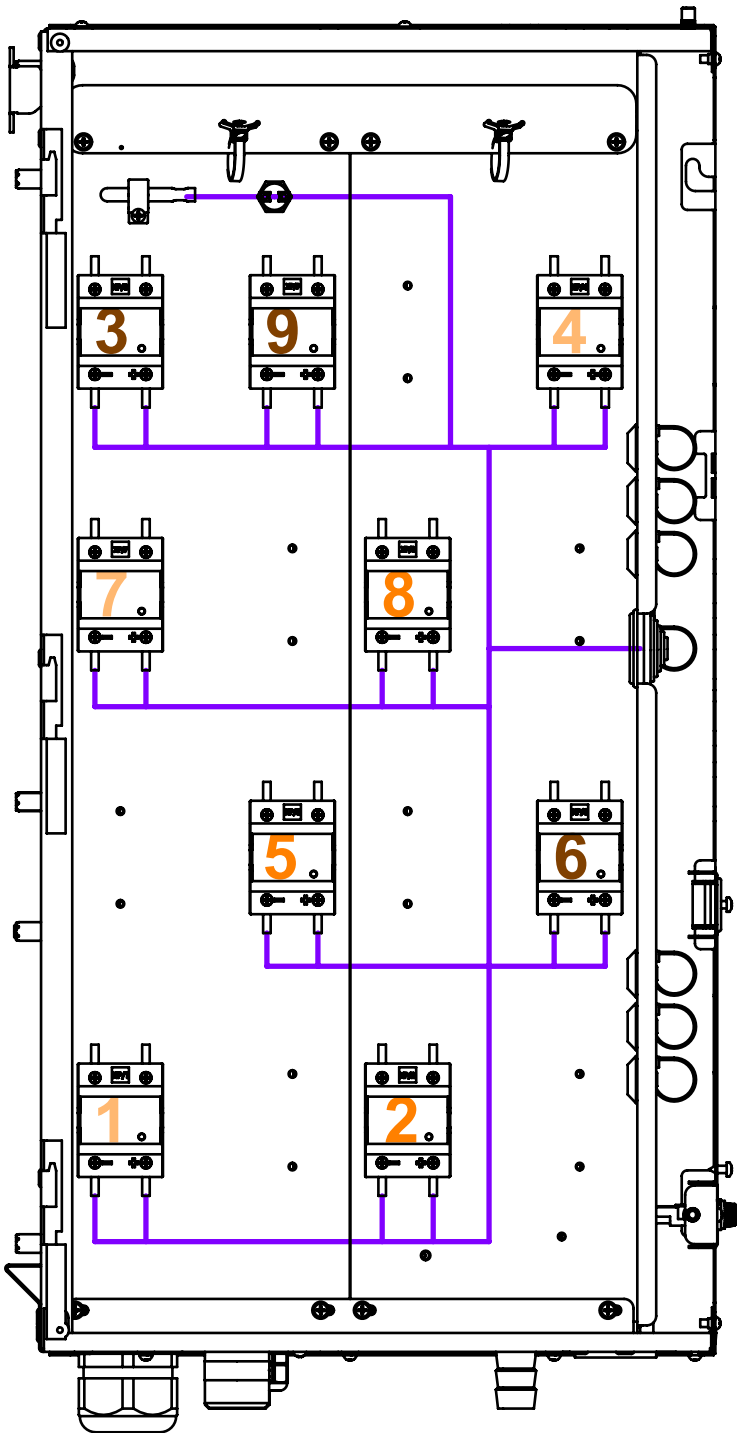

Местонахождение: C:\PDM_View\РДМ\Проекты\Серийные изделия\4. Электрические котлы\МК-Х+ \КД Изделия \

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата